



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Departamento de Fitomejoramiento

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315

Conmutador (844) 4-1102-00 Ext. 2296, 2297 y 2298 Tel. Directo 4-11-02-20

22 de Noviembre, 2016

Oficio: Fit*206

Dr. Jesús Rodolfo Valenzuela García
Rector






Como usted bien sabe, el pasado mes de mayo recibimos de manos del Ing. Rogelio Tovar Mendoza, Director General del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C., (COMEAA) la confirmación de que obtuvimos el Segundo Refrendo de la Acreditación del Programa Docente de Ingeniero Agrónomo en Producción adscrito al Departamento de Fitomejoramiento, lo cual es altamente satisfactorio para Maestros, Técnicos Académicos y Personal de Apoyo que participamos en este programa, lo que consideramos como un justo reconocimiento al trabajo, dedicación y entusiasmo con que trabaja este Departamento de Fitomejoramiento.

Sin embargo, durante la visita de los evaluadores del COMEAA a nuestro Departamento y a las instalaciones de la Universidad de las que los alumnos de nuestro Programa hacen uso, así como en el documento final de evaluación, ellos señalan que el Programa Académico de Ingeniero Agrónomo en Producción debe contar con las instalaciones físicas adecuadas requeridas por el plan de estudios como son: Talleres, Campos de Producción y Campos Experimentales, cuyas características de tamaño, se ajustan a las necesidades del programa educativo y condiciones de operación.

Nos hicieron saber que algunos de estas instalaciones no cumplen con los requerimientos que un Programa Docente Acreditado debe satisfacer, por lo que nos fueron señaladas importantes deficiencias que se deben subsanar.

Especial énfasis, hicieron en el Laboratorio de Genética donde se imparten las prácticas de estas materias, señalando que es demasiado pequeño para atender hasta ahora, aproximadamente a un promedio de 180 alumnos en grupos de 30 por semestre, aún cuando la indicación de ellos es considerar grupos menores de 30 alumnos, por lo que es necesario ampliarlo a la brevedad posible para cumplir con este indicador. Además de que se requiere modernizar el equipo e instrumental de uso cotidiano. En cuanto a las prácticas de campo, contamos solo con un tractor en malas condiciones mecánicas y eléctricas con falta de mantenimiento, por lo que señalaron que se debe subsanar esta condición.

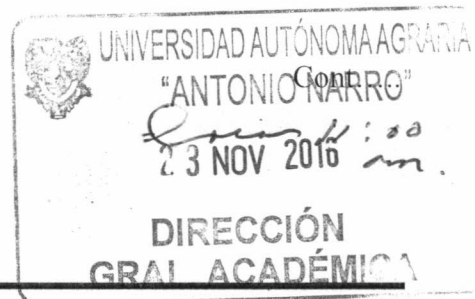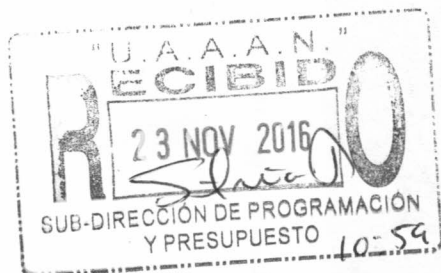



Hoja..... # 2

Enfatizan también que la institución no ha destinado recursos suficientes para la adquisición de infraestructura por lo que no se cuenta con un presupuesto particular por laboratorio y el mantenimiento correctivo y la compra de reactivos e insumos llega a ser deficiente.

Tampoco contamos con programas de seguridad y protección civil que garantice la integridad física de los estudiantes en las diferentes áreas de prácticas del programa educativo.

Por lo anterior se debe elaborar un programa de adquisiciones, modernización y mantenimiento de equipo e instalaciones que establezca las acciones comunes que se lleven a cabo durante y al final de cada ciclo, así como las medidas preventivas para mantener en condiciones óptimas la in, equipo y materiales de cada una de las áreas de actividades prácticas utilizadas por el programa de IAPr.

Lo anterior atentamente lo ponemos a su consideración para las decisiones que a usted le merezcan su atención.

Atentamente

Alma Terra Mater





Dr. Alfonso López Benítez
Jefe del Departamento de Fitomejoramiento


Dra. Susana Gómez Martínez
Jefa del Programa Docente de la Carrera

**DEPARTAMENTO DE Ingeniero Agrónomo en Producción
FITOMEJORAMIENTO**

C.c.p. M.A. Rubén Chávez Gutiérrez.- Director de Planeación y Evaluación
M.C. Víctor Manuel Sánchez Valdés.- Director General Académico
Minuta/Archivo



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Departamento de Fitomejoramiento

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315

Conmutador (844) 4-1102-00 Ext. 2296, 2297 y 2298 Tel. Directo 4-11-02-20

22 de Noviembre, 2016

Oficio: Fit*206

Dr. Jesús Rodolfo Valenzuela García
Rector





Como usted bien sabe, el pasado mes de mayo recibimos de manos del Ing. Rogelio Tovar Mendoza, Director General del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C., (COMEAA) la confirmación de que obtuvimos el Segundo Refrendo de la Acreditación del Programa Docente de Ingeniero Agrónomo en Producción adscrito al Departamento de Fitomejoramiento, lo cual es altamente satisfactorio para Maestros, Técnicos Académicos y Personal de Apoyo que participamos en este programa, lo que consideramos como un justo reconocimiento al trabajo, dedicación y entusiasmo con que trabaja este Departamento de Fitomejoramiento.

Sin embargo, durante la visita de los evaluadores del COMEAA a nuestro Departamento y a las instalaciones de la Universidad de las que los alumnos de nuestro Programa hacen uso, así como en el documento final de evaluación, ellos señalan que el Programa Académico de Ingeniero Agrónomo en Producción debe contar con las instalaciones físicas adecuadas requeridas por el plan de estudios como son: Talleres, Campos de Producción y Campos Experimentales, cuyas características de tamaño, se ajustan a las necesidades del programa educativo y condiciones de operación.

Nos hicieron saber que algunos de estas instalaciones no cumplen con los requerimientos que un Programa Docente Acreditado debe satisfacer, por lo que nos fueron señaladas importantes deficiencias que se deben subsanar.

Especial énfasis, hicieron en el Laboratorio de Genética donde se imparten las prácticas de estas materias, señalando que es demasiado pequeño para atender hasta ahora, aproximadamente a un promedio de 180 alumnos en grupos de 30 por semestre, aún cuando la indicación de ellos es considerar grupos menores de 30 alumnos, por lo que es necesario ampliarlo a la brevedad posible para cumplir con este indicador. Además de que se requiere modernizar el equipo e instrumental de uso cotidiano. En cuanto a las prácticas de campo, contamos solo con un tractor en malas condiciones mecánicas y eléctricas con falta de mantenimiento, por lo que señalaron que se debe subsanar esta condición.

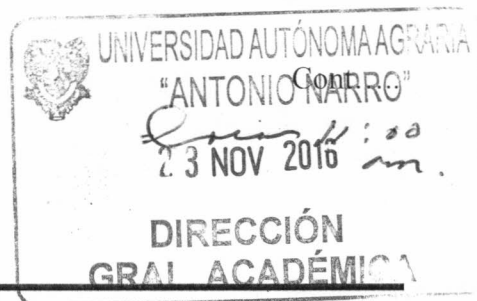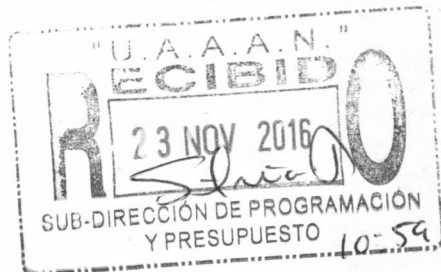



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Departamento de Fitomejoramiento

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315

Conmutador (844) 4-1102-00 Ext. 2296, 2297 y 2298 Tel. Directo 4-11-02-20

2 de Marzo, 2016

Oficio: Fit*46

Ing. Gustavo Lara Sánchez
Subdirector de Servicios Generales

*Recibi
02/03/16
Carrillo
11:15*

Anexo al presente envío a usted copia de solicitud de mantenimiento en el cual se solicita la renovación de conmutador en el área del Departamento de Fitomejoramiento.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Alma Terra Mater



[Handwritten Signature]
Dr. Alfonso López Benitez
Jefe del Departamento de Fitomejoramiento

DEPARTAMENTO DE
FITOMEJORAMIENTO

c.c.p. Minuta/Archivo